




〈主な作業内容〉

- ・小割（コンクリートを小さく砕く作業）

【騒音計測記録 H30.11.5】

計測地点	計測時間 9:00	計測時間 14:00	作業停止中
①	62.1	64.5	50.1
②	61.0	61.4	51.4
③	65.3	64.2	64.2
④	66.1	67.4	65.8
⑤	65.1	62.1	52.4
⑥	49.0	48.5	47.0
⑦	48.2	48.0	46.2
⑧	47.1	47.3	46.5

※騒音の許容限度 85dB  
 ※記録は1分間の平均です

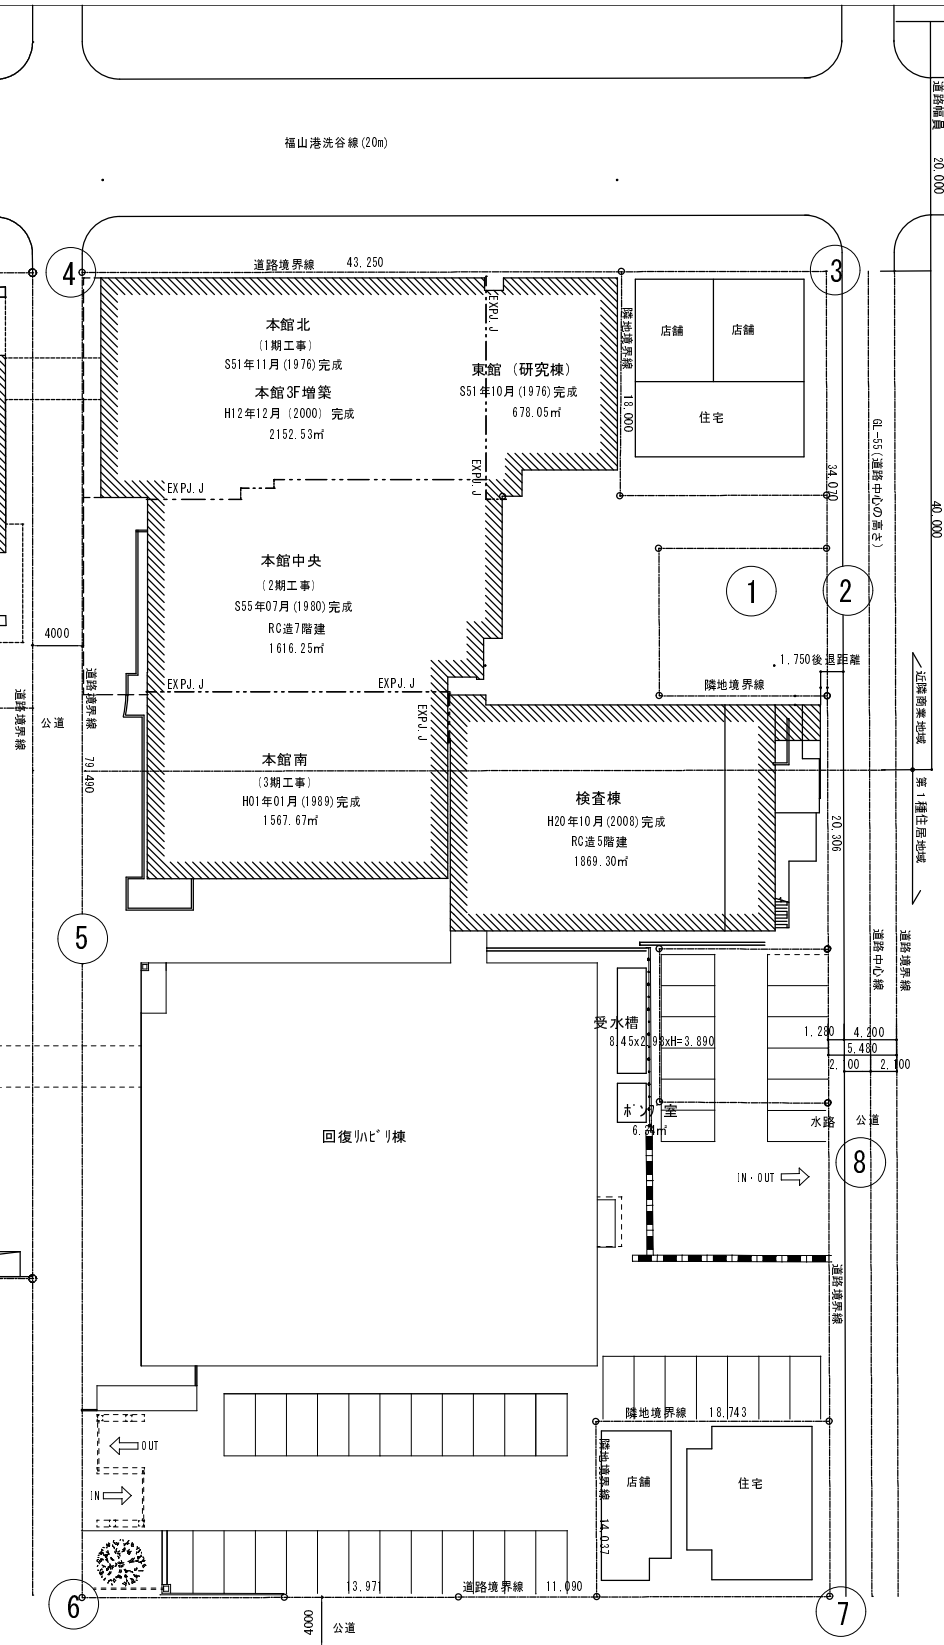

SCALE	1/500	DATE		株式会社 鈴木工務店 一級建築士事務所	SHEET NO
-------	-------	------	--	---------------------	----------