


〈主な作業内容〉

- ・躯体解体(北館塔屋)

【騒音計測記録 H30.11.7】

計測地点	計測時間 9:00	計測時間 14:00	作業停止中
①	71.0	70.2	50.1
②	66.1	65.1	53.6
③	64.1	63.6	63.4
④	66.5	67.2	65.2
⑤	67.2	68.1	53.1
⑥	50.1	51.3	48.1
⑦	49.5	50.1	46.2
⑧	51.5	51.4	47.1

※騒音の許容限度 85dB
 ※記録は1分間の平均です

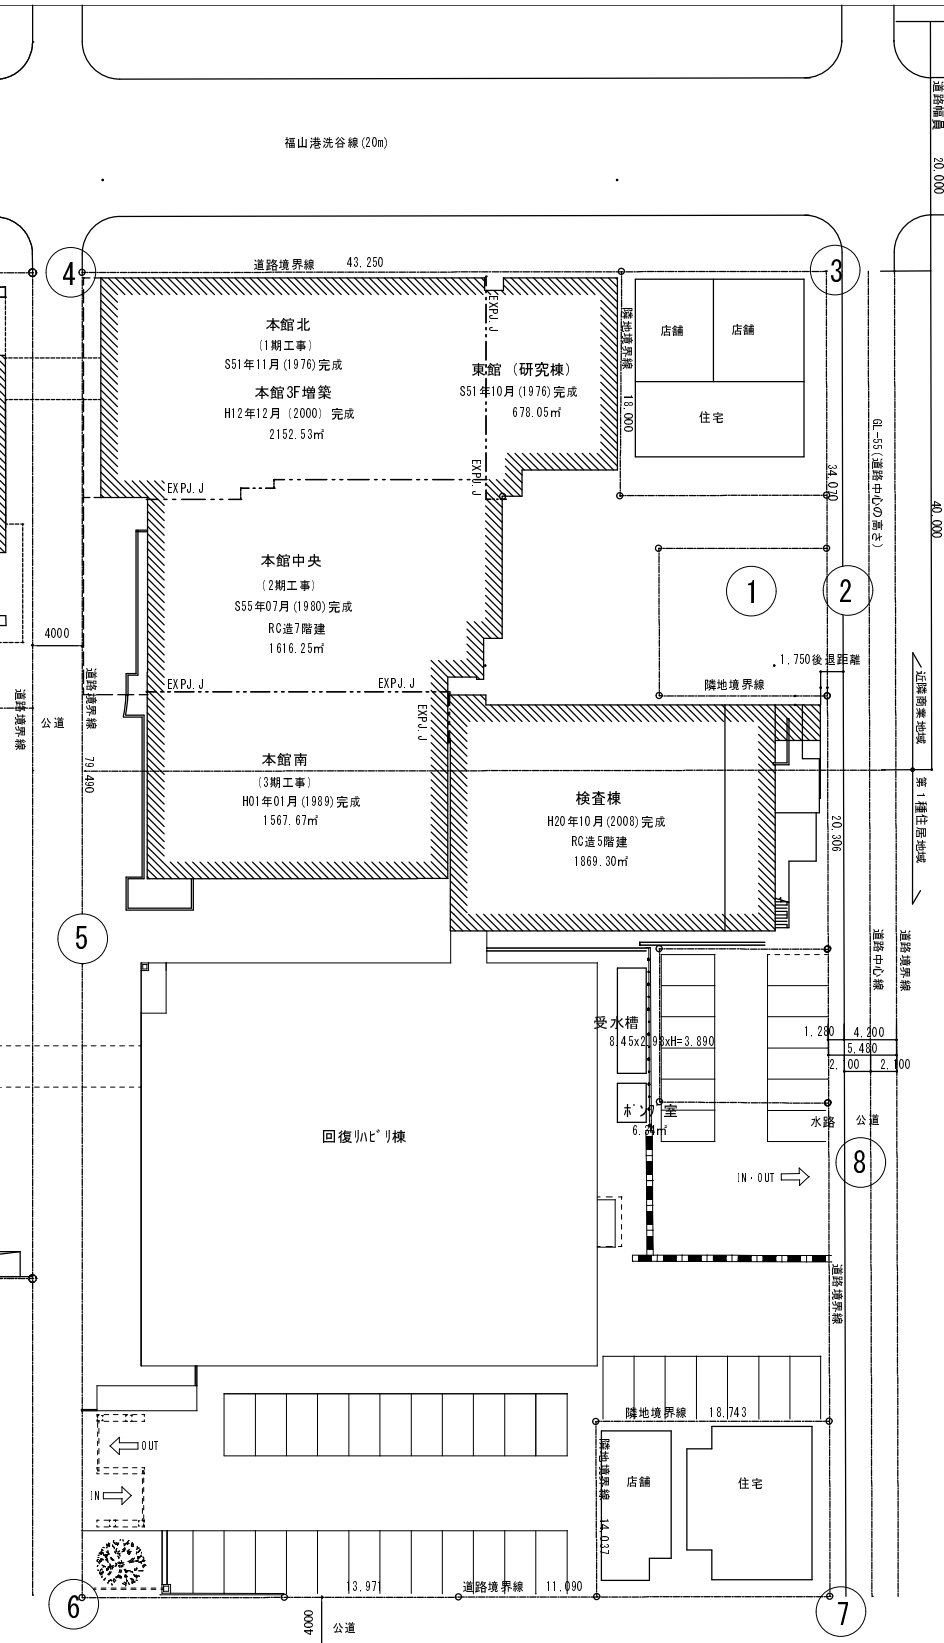

SCALE 1/500

DATE

株式会社 鈴木工務店 一級建築士事務所

SHEET NO